



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



No: Dz2017106146
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 广东艺光消防科技有限公司

产品型号名称: GB-ZFJC-E5W-S1708 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具

检验类别: 型式试验



国家消防电子产品质量监督检验中心



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号：2018081815000582

认证委托人：广东艺光消防科技有限公司

地 址：广东省江门市江海区高新东路 27 号第 7 幢厂房

生 产 者：广东艺光消防科技有限公司(H006818)

地 址：广东省江门市江海区高新东路 27 号第 7 幢厂房

生产企业：广东艺光消防科技有限公司

地 址：广东省江门市江海区高新东路 27 号第 7 幢厂房 3 层

产 品 名 称：集中电源集中控制型消防应急照明灯具

认 证 单 元：GB-ZFJC-E5W-S1708

内含：GB-ZFJC-E5W-S1708(主型)

GB-ZFJC-E5W-S1706

产品认证实施规则：CNCA-C18-01：2014

产品认证实施细则：CCCF-HZBJ-02

产品认证基本模式：型式试验 + 企业质量保证能力和产品一致性检查 + 获证后生产现场抽取样品检测或者检查

产 品 标 准：GB 17945-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01：2014、强制性产品认证实施细则 CCCF-HZBJ-02 的要求，特发此证。

首次发证日期：2018-06-29

发（换）证日期：2018 年 06 月 29 日 有效期至：2023 年 06 月 28 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持


本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称（盖章）

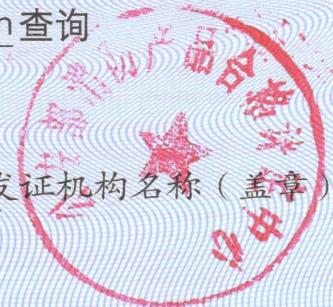

公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077


<http://www.cccf.net.cn>

A 0107118

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017106146

共 5 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型 号	GB-ZFJC-E5W-S1708
认证委托人	广东艺光消防科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	广东艺光消防科技有限公司	生产日期	2017 年 3 月
生产企业	广东艺光消防科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018 年 1 月 4 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2018 年 3 月 29 日</p> </div>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017106146

共 5 页 第 2 页

认证委托人	广东艺光消防科技有限公司		
通信地址	江门市江海区高新东路 27 号第 7 幢厂房		
联系电话	0750-3430915	传 真	0750-3430915

产品照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017106146

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: GB-ZFJC-E5W-S1708
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东艺光消防科技有限公司
- 5) 生产企业: 广东艺光消防科技有限公司
- 6) 生产地址: 江门市江海区高新东路 27 号第 7 幢厂房
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC24V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC15V-DC19V
- 11) 主电功耗: 5W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 非持续型;
- 5) 与以下产品配接工作:
四川大华杰照明电器有限公司生产的应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)和广东艺光消防科技有限公司生产的应急照明控制器、应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC15V-DC19V, 5W
型号: L121C
生产者: 广州硅能照明有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：广东艺光消防科技有限公司
产品型号：GB-ZFJC-E5W-S1708

No: Dz2017106146
共 5 页 第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数大于 28)	合格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间： 90min 应急转换时间(s)： 1# 0.21 2# 0.21 应急工作时间(min)： 1# 114 2# 114 主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 1# 235.8 2# 231.6 放电 80min 后光通量 (lm)： 1# 231.4 2# 229.1 断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面 温度(℃)： 1# 34.1 2# 34.1	合格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合格	/
5	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合格	/
6	转换电压试验	7.6	—	—	/
7	充、放电耐久试验	7.7	消防应急灯具应急工作时间(min) 第一次 114 第十次 108	合格	/
8	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘电 阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：广东艺光消防科技有限公司
产品型号：GB-ZFJC-E5W-S1708

№：Dz2017106146
共 5 页 第 5 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
9	接地电阻试验	7.9	—	—	/
10	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
11	高温试验	7.11	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 233.9	合格	/
12	低温试验	7.12	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 238.9 应急工作时间 (min) 97	合格	/
13	恒定湿热试验	7.13	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 236.4	合格	/
14	振动试验	7.14	试验后，2#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 228.5	合格	/
15	冲击试验	7.15	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) 231.3	合格	/
16	外壳防护等级试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合格	/
17	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
18	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。